

dne **27. 5. 2025** od **7:15** do **19:15** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Bordovice (okres Nový Jičín)**

č. p. 42, 196, 217

Frenštát pod Radhoštěm (okres Nový Jičín)

Horečky: č. p. 1406

Lubina: č. p. 606-610, 612, 623, 627, 667, 714, 719, 730, 785, 798, 921, 1297, 1930, 2013; č. ev. 188, 189, 190, 311, 340, 376, 427

Papratná: č. p. 592, 598, 624, 632, 633, 641, 697, 739, 1086, 1247, 1294, 1355, 1410, 1472, 1473, 1474, 1727, 1858, 2028; č. ev. 29, 42-54, 56-67, 72, 73, 74, 75, 78-83, 89, 98, 193, 263, 264, 268, 270-275, 277, 278, 283, 309, 335, 412

Rožnovská: č. p. 364, 365, 366, 368

kat. území **Frenštát pod Radhoštěm** (kód **634719**): **parcelní č.** 3901/8, 3995/5, 4009/2, 4013/12, 4014/14, 4014/15, 4061/9, 4061/10, 4411

Trojanovice (okres Nový Jičín)

č. p. 2, 4-8, 10, 11, 13-17, 26, 27, 28, 29, 366, 383, 384, 415, 421, 430, 436, 442, 444, 466, 534, 628, 652, 653

č. ev. 4, 54, 59, 62, 150, 195, 216, 218, 219, 230, 263, 265, 266, 267, 269, 273, 274, 283, 286, 288, 291, 295, 296, 297, 300, 380, 421, 425, 433

kat. území **Trojanovice** (kód **768499**): **parcelní č.** 308/4, 338/2, 715

UPOZORNĚNÍ


Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Šťávy** (www.bezstavy.cz).



dne **27. 5. 2025** od **7:15** do **19:15** hodin

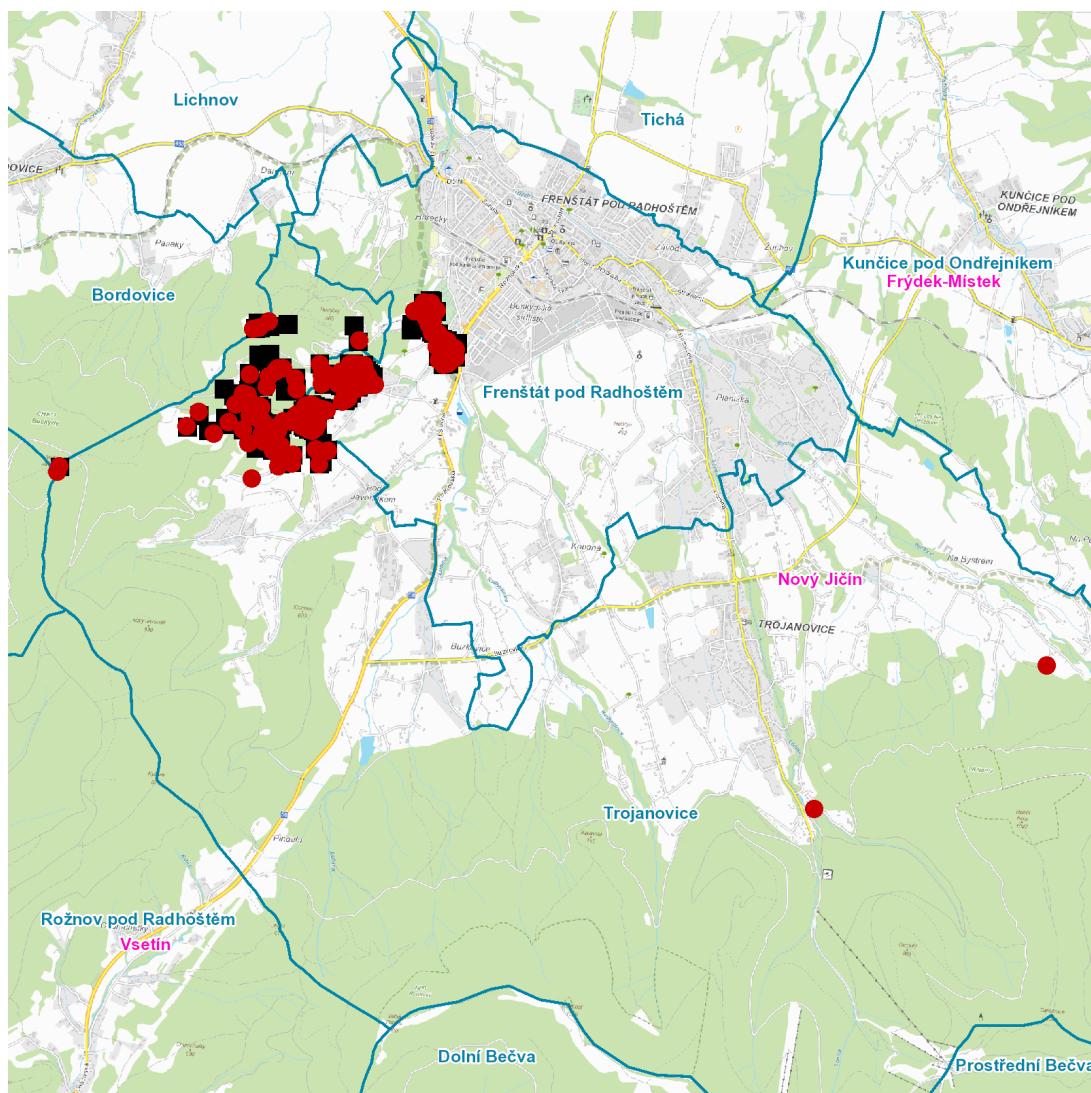

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLIVKY

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: pv2axmj (Obec Bordovice)
IDDS: vz9a8t8 (Město Frenštát pod Radhoštěm)
IDDS: 2yzbsk8 (Obec Trojanovice)